



İSG TÜRKİYE SINAV

BAŞARININ ADRESİ

BAŞARININ ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV

İSTEYİP DE
YAPAMACAĞINIZ
HİÇBİR ŞEY
YOKTUR !



TÜRKİYE’NİN EN ÇOK
İSG KİTABI SATAN
PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !



PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A, B, C - İŞYERİ HEKİMİ - DSP)
KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.



İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

WWW.ISGTURKIYESINAV.COM

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU



BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK QUIZ

- 1- Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliğe ne denir?
A)BİNA YÜKSEKLİĞİ B)YAPI YÜKSEKLİĞİ
- 2- Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamına ne denir?
A)KORİDOR veya HOL B)KAÇIŞ YOLU
- 3- Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeye ne denir?
A)YANGIN KOMPARTIMANI B)YANGIN PERDESİ
- 4- Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler ne olarak değerlendirilir?
A)YÜKSEK TEHLİKELİ B)ORTA TEHLİKELİ
- 5- İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok kaç m olabilir?
A)35 B)45
- 6- Yangın duvarları bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az kaç dakika dayanıklı olarak projelendirilir?
A)120 B)90
- 7- Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise kaç cm'den az genişlikte olamaz ?
A)90 cm B)110 cm
- 8- Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği kaç cm'den az olamaz?
A)120 B)150

9- Kaçış yolları kapılarının en çok kaç N kuvvetle açılacak şekilde tasarlanması gerekir?

A)110

B)90

10- Hastanelerde koridor genişlikleri kaç m'den az olamaz?

A)1

B)2

11- Duman kesicileri yangına en az kaç dakika dayanıklı olur?

A)60

B)120

12- Kazan daireleri çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az kaç dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir?

A)90

B)120

13- Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az kaç dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır?

A)60

B)90

14- Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla kaç m olur?

A) 25

B) 20

15- Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık kaç cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır?

A)120

B)90

16- Yangın veya gaz kaçağı gibi acil hâllerde personeli ikaz etmek üzere, hangi sistemin bulunması mecburidir?

A) SESLİ SİNYAL

B) IŞIKLI SİNYAL

17- Dönel kapılar ve turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılır mı?

A) KULLANILIR

B) KULLANILMAZ

18- Asansör makine dairesinin yangına en az kaç dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılması şarttır?

A) 60

B) 90

19- Yangın uyarı butonları, yerden en fazla kaç santimetre yüksekliğe yerleştirilir?


A) 110

B) 130

20- Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği kaç metreden fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur?

A) 30.50

B) 51.50

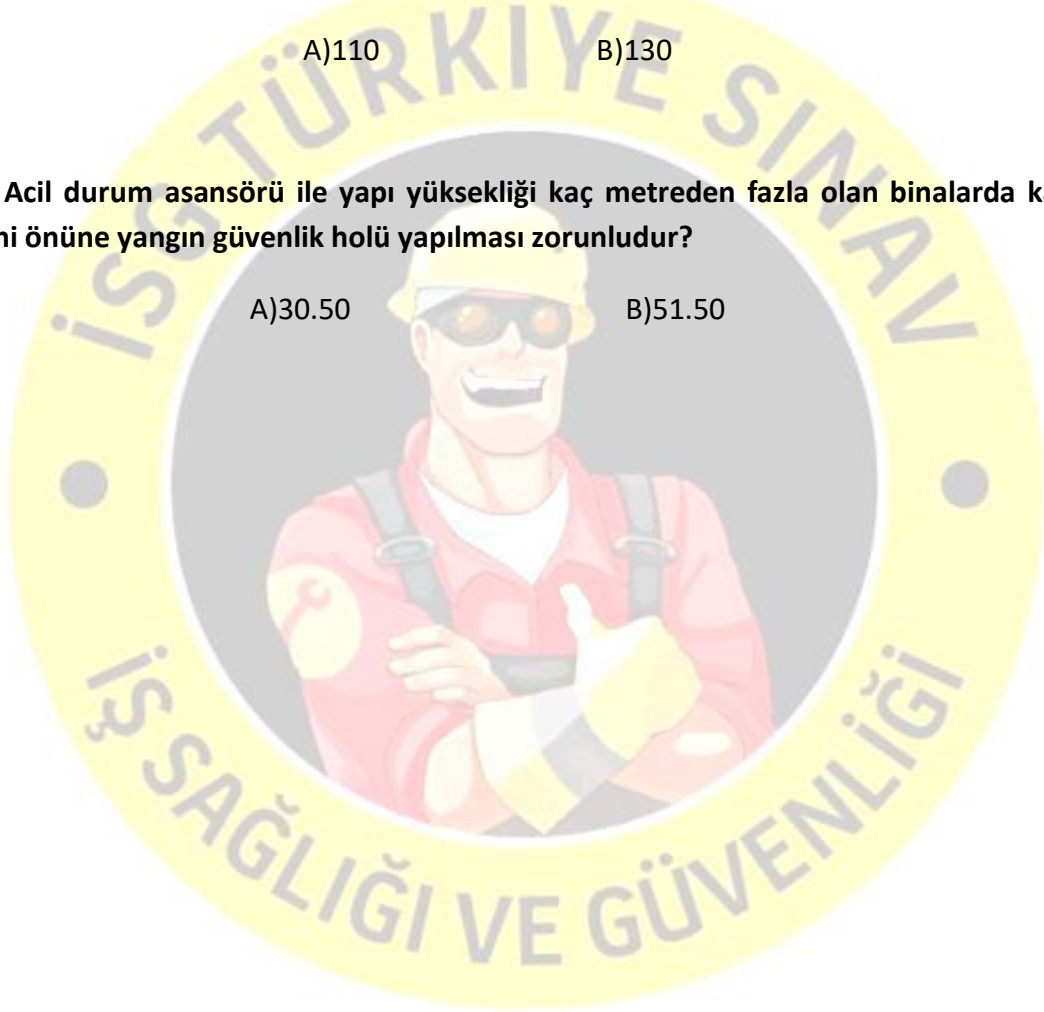

CEVAP ANAHTARI

1. Bina yüksekliği
2. Kaçış Yolu
3. Yangın kompartımanı
4. Yüksek tehlikeli
5. 45
6. 90
7. 110 cm
8. 120
9. 110
10. 2
11. 60
12. 90
13. 60
14. 25
15. 90
16. Sesli sinyal
17. Kullanılmaz
18. 60
19. 130
20. 51.50



ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR

Soru No: 1

Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısı değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesiyle elde edilen ve MJ/m² olarak ifade edilen büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yangına karşı dayanım
- B) Yangın yükü
- C) Yangın bölgesi
- D) Yangına tepki
- E) Kullanıcı yükü

Soru No: 2

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartiman oluşturulurken tasarım sırasında düşük tehlikeli yerler, orta tehlikeli yerler ve yüksek tehlikeli yerler dikkate alınır. Yönetmelik'e göre, düşük tehlikeli yerler yangına en az kaç dakika dayanıklı olmalıdır?

- A) 15
- B) 30
- C) 45
- D) 60
- E) 75

Soru No: 3

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; lityum, potasyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metal yangınının çıkması muhtemel yerlerde öncelikle bulundurulması gereken yangın söndürme cihazı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kuru metal tozlu
- B) Sulu
- C) Karbon dioksitli
- D) Kuru kimyevi tozlu
- E) Köpüklü

Soru No: 4

- I. Alanlarının toplamı 300 m²den büyük olan kapalı otoparklar
- II. Isıl kapasitesi 350 kW'ın üzerindeki kazan daireleri
- III. Toplam kapalı kullanım alanı 1.000 m²den büyük imalathaneler

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre mevcut binaların yukarıdaki bölümlerinin hangilerinde yangın dolabı bulundurulması gerekir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II
- C) I ve III D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 5

LPG tüplerinin depolanmasıyla ilgili,

- I. Binanın bodrum katında depolanmalıdır.
- II. Depo duvarları yangına en az 60 dakika dayanıklı malzemeden yapılmalıdır
- III. Depolarda ısıtma ve aydınlatma amacıyla açık alevli cihazlar kullanılmamalıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

Soru No: 6

Taşınabilir yangın söndürme cihazları ve kullanımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kapı arkalarında bulundurulmamalıdır.
- B) Otoparklarda tekerlekli tip söndürme cihazı olmalıdır.
- C) 12 kg'dan hafif cihazlar zeminden en az 1 m yükseklikte olmalıdır.
- D) Yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılmalıdır.
- E) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu cihaz bulundurulmalıdır.

Soru No: 7

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, iklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yangın hâlinde, mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı duman kontrol sistemi olarak da kullanılabilir.
- B) Mekanik duman kontrol sistemleri için tesis edilen havalandırma ve tahliye kanallarının çelik, alüminyum ve benzeri malzemeden yapılmış olması gerekir.
- C) Kanal kaplama malzemesinin zor alevlenici malzemeden olması asgari şarttır.
- D) Basınçlandırma sisteminin kanallarında yangın damperi kullanılması gerekir.
- E) Havalandırma ve duman tahliye kanalları kural olarak kaçış merdivenlerinden ve yangın güvenlik hollerinden geçirilmez.

Soru No: 8

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; iki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey eleman aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yangın duvarı
- B) Yangın bölgesi
- C) Yangın kompartımanı
- D) Yangın perdesi
- E) Yangın kapısı

Soru No: 9

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; standartlarda aksi belirtilmedikçe taşınabilir yangın söndürme Cihazlarının, içindeki söndürme maddeleri yenilenerek, hidrostatik testleri en geç kaçınıcı yılın sonunda yapılmalıdır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Soru No: 10

Aşağıdaki maddelerden hangisinin yanması C sınıfı yangın olarak sınıflandırılmaz?

- A) Asetilen
- B) Propan
- C) Butan
- D) Benzin
- E) Metan

Soru No:11

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın türü kapsamındadır?

- A) Odun yangını
- B) Plastik yangını
- C) Hava gazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangını
- D) Yağlı boya yangını
- E) Hafif ve aktif metaller yangını

Soru No: 12

Kaçış yolları, yangın sırasında bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir yapıda bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde düzenlenecek kaçış yollarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?

- A) Yapının kullanım sınıfı
- B) Kullanıcı yükü
- C) Kat alanı
- D) Yapının bulunduğu bölge
- E) Çıkışların kapasitesi

Soru No: 13

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; iki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu, su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme, tesisat bacaları ve şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacim aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

- A) Atrium
- B) Yangın kompartımanı
- C) Duman haznesi
- D) Güvenlik bölgesi
- E) Yangın güvenlik holü

Soru No: 14

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak ilgili kurumlarca bazı bina ve tesisler için yapının özelliklerine göre yangın güvenlik tedbirleri belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu bina veya tesislerden biridir?

- A) Yüksek tehlikeli yerler
- B) Ticari amaçlı binalar
- C) Depolama amaçlı tesisler
- D) Nükleer tesisler
- E) Kurumsal binalar

Soru No: 15

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman ve bütün kapılar kapalıyken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasında basınç farkının en az kaç Pa olması gerekir?

- A) 15
- B) 30
- C) 50
- D) 75
- E) 100

Soru No: 16

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi kaçış yolları kapsamına dâhil değildir?

- A) Son çıkış
- B) Asansörler
- C) Kat çıkışları
- D) Koridor ve benzeri geçitler
- E) Zemin kata ulaşan merdivenler

Soru No: 17

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdaki maddelerden hangisinin yanması D sınıfı yangın olarak sınıflandırılır?

- A) Sodyum
- B) Makine yağı
- C) Doğal gaz
- D) Kömür
- E) Benzin

Soru No: 18

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu düşük tehlikeli yerler yangına en az kaç dakika dayanıklıdır?

- A) 15
- B) 30
- C) 45
- D) 60
- E) 75

Soru No: 19

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Duman perdesi
- B) Duman tahliyesi
- C) Duman yönlendirme bacası
- D) Duman kontrolü
- E) Duman haznesi


Soru No: 20

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları için, döşemeler dışındaki yapı malzemeleri yanıcılıklarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi "F" harfi ile gösterilen sınıfın yanıcılık özelliğidir?

- A) Kolay alevlenici
- B) Zor yanıcı
- C) Normal alevlenici
- D) Hiç yanmaz
- E) Zor alevlenici

CEVAP ANAHTARI

- 1. B
- 2. B
- 3. A
- 4. D
- 5. B
- 6. C
- 7. D
- 8. A
- 9. D
- 10. D
- 11. D
- 12. D
- 13. A
- 14. D
- 15. C
- 16. B
- 17. A
- 18. B
- 19. B
- 20. A

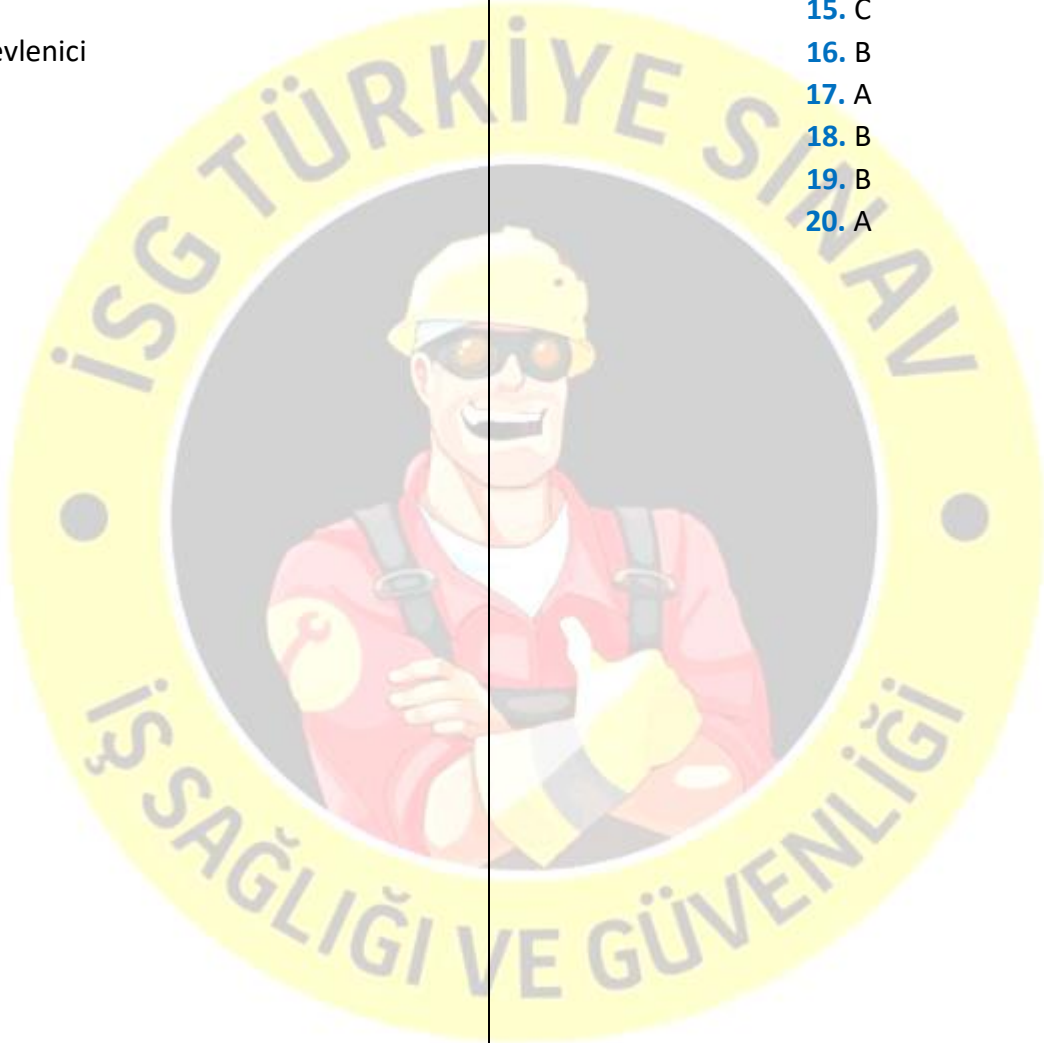



İSG TÜRKİYE SINAV

ARALIK 2023

MUHAMMED NURULLAH ACAR



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV



İSG TÜRKİYE SINAV



İSG TÜRKİYE SINAV
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG
TÜRKİYE SINAV

“Yılların Verdiği Tecrübe ile”

İSG TÜRKİYE SINAV KİTAPLARI

TÜM KİTAPLARIMIZ 2023 BASIMIDIR !



www.isgturkiyesinav.com



TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İSG KİTABI SATAN PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !

PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A,B,C – İŞYERİ HEKİMİ – DSP) KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

VISA, MasterCard, Verified by VISA, 256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

www.isgturkiyesinav.com

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU

