



İSG TÜRKİYE SINAV

ARALIK 2025

HER DÖNEM TÜM TÜRKİYE 1. lerinin TEK ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR !

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
A-B-C
SINAVLARINDA Kİ
GELMİŞ-GEÇMİŞ
EN BÜYÜK BAŞARI !

	T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Sertifika Alanı Sınav Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi	CEM ÖZBAY B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 10 Aralık 2023 3 Ocak 2024
TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru 48	Yanlış 2	
SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan 96.00000	Başarı Sırası 1	Aktarı Sırası 1. Sİ

TIKLAYARAK
İZLEYEBİLİRSİNİZ !

50 SORUDA
48 DOĞRU !




TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



DSP TÜRKİYE 1.Sİ



**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**




**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**



www.isgturkiyesinav.com

2023 MAYIS DÖNEMİ TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

A sınıfı İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	ÖMER SOLAK
Sertifika Alanı	A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	3.020

A sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=m6eiF54Djpo&t=1261s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	RECEP GÜÇLÜ
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	6.785

B sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=fq-4Qu2Sbx&t=6s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	NİMET KÖSE
Sertifika Alanı	C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
44		6

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
88,00000	1	13.673

C sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
https://www.youtube.com/watch?v=85qyps6cw_o



YAPI İŞYERLERİNDE İSG

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre;


- I. rüzgârın yönü ve şiddetinde değişiklik olması,
- II. beklenmedik parça düşmesi,
- III. şiddetli yağmur veya kar yağması

durumlarının hangileri sonrasında kazı (yan) yüzlerinde genel kontrol yapılması gerekir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: D

- a) Her vardiyadan **önce**,
- b) Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan **sonra**,
- c) Beklenmedik parça düşmelerinden **sonra**,
- ç) Desteklerdeki önemli bir zarardan **sonra**,
- d) Şiddetli yağış, don ve kardan **sonra**.

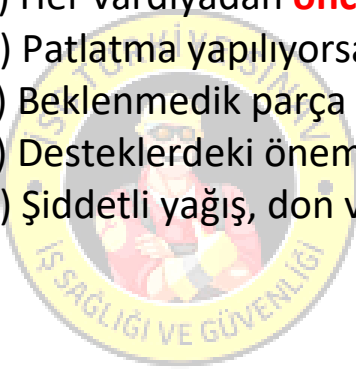

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için kullanılan korkuluklu geçitlerin eni en az kaç cm olmalıdır?

- A) 60
- B) 80
- C) 100
- D) 120
- E) 140

NOT: GEÇİT = **80 CM** ŞERİT = **150 CM**



BU SORULARI EZBERLEYELİM

1-

Kullanılacak ahşap cephe iskelelerinin TS 13662 standardına uygun olması sağlanır. İskele yüksekliğinin kaç metreyi aştığı durumlarda ahşap iskeleler kullanılmaz?

*13.5

*13

2-

İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutulur. Hazırlanan kontrol raporu sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır. Hangisi tabi kontrolde dikkat edilmesi gereken husustan değildir?

* Sismik sarsıntıda *Haftada en az bir kez *Ayda en az bir kez

3-

Cephe iskelesinin file, branda, levha veya aynı işlevi görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kaplanması halinde, yapı ile iskele arasındaki ankraj sayısının hangi dikkate alınarak üretici talimatları doğrultusunda artırılması sağlanır?

*Rüzgar yükü

*Yağış yükü,



4-

Cephe iskelelerinde, taban plakalarının alanının en az kaç cm² olması ve düşeyliği ayarlanabilir taban plakalarının en az kaç santimetre ayar kapasitesine sahip olması sağlanır?

*150-10

*150-20

5-

Cephe iskelelerinde, en üst yüzeyi çalışma platformu seviyesinden en az kaç metre yukarıda olacak şekilde yerleştirilmiş ana korkuluk olmalıdır?

*1

*2

6-

Cephe iskelelerinde, en üst yüzeyi çalışma platformu seviyesinden en az kaç santimetre yukarıda olacak şekilde platforma bitişik olarak yerleştirilmiş topuk levhası olmalıdır?

*47


*15

7-

Cephe iskelelerinde, yan koruma bileşenleri arasındaki açıklıklar, kaç santimetre çapında bir küre geçmeyecek şekilde olmalıdır?

*47

*15

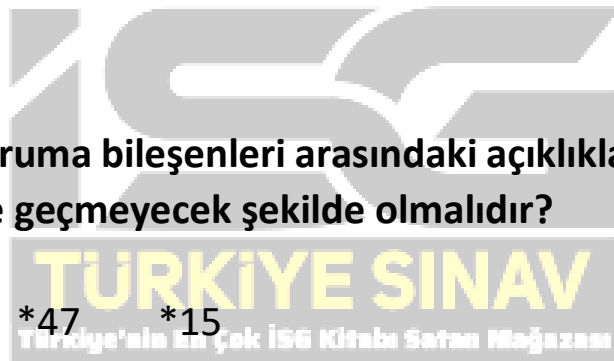

8-

Cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanlar eksiksiz olarak kullanılır ve sistem üretici talimatları doğrultusunda yeterli sayıda hangi veya standartta belirtilen diğer kuşaklama metotlarıyla takviye edilir?

*Çapraz elemanlarla

*Düşey elemanlarla

9-

Cephe iskelesinin hareket etmemesi, çökme veya devrilmenin önlenmesi için uygun ankraj elemanları aracılığıyla üretici talimatları dikkate alınarak iskelenin sabitlenmesi sağlanır. En alt seviyedeki ankrajlar, taban plakasından her durumda en fazla kaç metre yükseklikte olacak şekilde yerleştirilir?

*2

*4

10-

Cephe iskelesinin yapının devam eden diğer cepheleri boyunca kurulması halinde, iskelenin sürekli olacak ve yapının köşelerini tam kapatacak şekilde olması sağlanır. Bunun uygulanamadığı durumlarda geçişler güvenli şekilde yerleştirilmiş geçitler aracılığıyla sağlanır. Geçitlerin en az kaç santimetre genişliğinde olması ve düşmeye karşı yan korumasının bulunması sağlanır. Geçitlere malzeme yerleştirilmez?

*80

*60

*150

11-

Geçici kenar koruma sistemleri arasında ve bu sistemler ile yapı elemanları arasında açıklık bulunmaması sağlanır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda topuk levhasının kesintisiz olması koşuluyla, bu boşluğun kaç santimetreyi geçmemesi sağlanır?

*10 *11 *12

12-

Sınıf A geçici kenar koruma sistemleri; çalışma yüzey açısının kaç°'den az olduğu alanlarda kullanılır?

*10 *11 *12

13-


Sınıf B geçici kenar koruma sistemleri; herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın çalışma yüzeyi açısının kaç°'den az olduğu alanlarda kullanılır?

*10 *30 *60

14-

Sınıf B geçici kenar koruma sistemleri; düşme yüksekliğinin iki metreden az ve çalışma yüzeyi açısının kaç°'den az olduğu alanlarda kullanılır?

*10 *30 *60

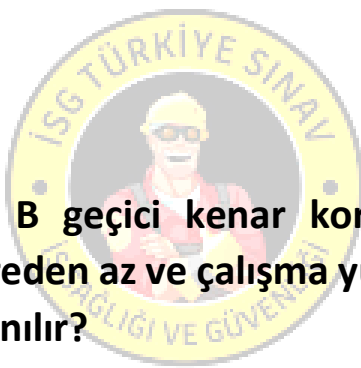

15-

Sınıf C geçici kenar koruma sistemleri; herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın çalışma yüzeyi açısının 30° ile 45° arasında olduğu alanlarda kullanılır?

* 30-45 *30-60

16-

Sınıf C geçici kenar koruma sistemleri; düşme yüksekliğinin beş metreden az ve çalışma yüzeyi açısının $kaç^\circ$ ile $kaç^\circ$ arasında olduğu alanlarda kullanılır?

*45-60 *30-45

17-

a) Çalışma yüzeyi açısının **kaç°’den fazla olduğu** alanlarda.

b) Düşme yüksekliğinin **beş** metreden fazla ve çalışma yüzeyi açısının **kaç°’den fazla olduğu** alanlarda

Geçici kenar koruma sistemleri belirtilen hangi durumlarda kullanılmaz?



*45-60

*60-45

18-

Sınıf A ve Sınıf B geçici kenar koruma sistemlerinin, çalışma yüzeyine dik doğrultudan dışarıya veya içeriye doğru kaç°’den fazla sapmayacak şekilde konumlandırılması sağlanır?

*10 *15 *60

19-

Sınıf A geçici kenar koruma sistemlerinde;

a) Ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhası arasındaki açıklıklar kaç santimetreden fazla olamaz?

b) Ara korkuluk yerine düşey elemanların kullanılacağı durumlarda bu elemanların arasındaki açıklıklar kaç santimetreden fazla olamaz?

*47-25

*45-25

20-

Sınıf B geçici kenar koruma sistemlerindeki yatay veya düşey açıklıklardan en az biri kaç santimetreden fazla olamaz?

*10

*15

*25

21-

Sınıf C geçici kenar koruma sistemlerindeki yatay veya düşey açıklıklardan en az biri kaç santimetreden fazla olamaz?

*10

*15

*25

22-

Sütunlu çalışma platformda, platform zemini ile topuk levhası veya giriş kapısı arasında bulunan herhangi bir açıklığın kaç santimetreden fazla olmaması sağlanır?

*1.0

*1.5

*2.5

23-

Sütunlu çalışma platformda, komşu sütunlu çalışma platformları arası açıklık kaç metreden az olamaz?

*1.0 *0.5 *0.75

24-

Sütunlu çalışma platformlarında, çalışma platformu üzerinde, platformun hareketi esnasında kesik kesik olacak şekilde otomatik olarak devreye giren sesli ikaz sistemi bulunur. Şasi ve çalışma platformu arasında oluşabilecek sıkışma ve çarpmalar, şasi ve platform arasında güvenli açıklık bırakılması veya bölgenin koruma altına alınması ile önlenir. Bu tedbirlerin uygulanmadığı durumlarda, sesli ikaz sisteminin, platformun şasiye kaç metreden fazla yaklaştığı durumlarda sürekli uyarı vermesi sağlanır?

*1.0 *1.5 *2.5

25-

Sütunlu çalışma platformlarında, ana platformun ve platform uzatmalarının yapıya bakan kenarı hariç bütün kenarlarında en az kaç santimetre yüksekliğinde ana korkuluk, topuk levhası ve ana korkuluk ile arasında kaç santimetreden fazla açıklık kalmayacak şekilde ara korkuluk ve kaç santimetre yüksekliğinde topuk levhası bulunur. Bu bileşenler platforma güvenli bir şekilde sabitlenir. Halat ve zincirler korkuluk olarak kullanılamaz?

*110-50-15

*100-47-15

26-

Sütunlu çalışma platformlarında, ana platformun veya platform uzatmalarının sütuna bitişik kenarlarında, sütuna el kol sıkışmalarının engellenmesi amacıyla, en az kaç metre yüksekliğinde uygun bir koruyucu kafes kullanılır?

*1 *1,5 *2

27-

Sütunlu çalışma platformlarında, herhangi bir arıza durumunda platformun düşmesini önleyen ve kaç m/s'lik hız aşılmadan önce devreye girerek platformu otomatik olarak durduran güvenlik freni bulunması sağlanır?

*1 *0,5 *2

28-

Sütunlu çalışma platformunun kurulduğu alanın halkın erişimine açık olduğu durumlarda, sütunlu çalışma platformuna erişim, zemin seviyesinden itibaren en az kaç metre yüksekliğinde örgü bariyer ve benzeri koruma yöntemleri ile engellenir?

*1 *0,5 *2

29-

Çalışma platformlarında kendiliğinden açılmayacak şekilde en az kaç giriş kapısı bulunur ve bu kapı dışarı doğru açılmaz?

*1 *2

30-

Sütunlu çalışma platformlarında, çalışma platformunun zeminine erişim mesafesinin kaç santimetreden fazla olduğu durumlarda, sütunlu çalışma platformu, basamak yükseklikleri eşit ve kaç santimetreden az olan erişim merdiveni ile donatılır?


*50-30 *30-50



CEVAPLAR			
1.	13.5	16.	45-60
2.	AYDA EN AZ BİR KEZ	17.	60-45
3.	RÜZGAR YÜKÜ	18.	15
4.	150-20	19.	47-25
5.	1	20.	25
6.	15	21.	10
7.	47	22.	1.5
8.	ÇAPRAZ ELEMEN	23.	0.5
9.	4	24.	2.5
10.	60	25.	110- 50-15
11.	12	26.	2
12.	10	27.	0.5
13.	30	28.	2
14.	60	29.	1
15.	30-45	30.	50-30



GÜVENİLİK AĞLARI – ÖZETLERSEK

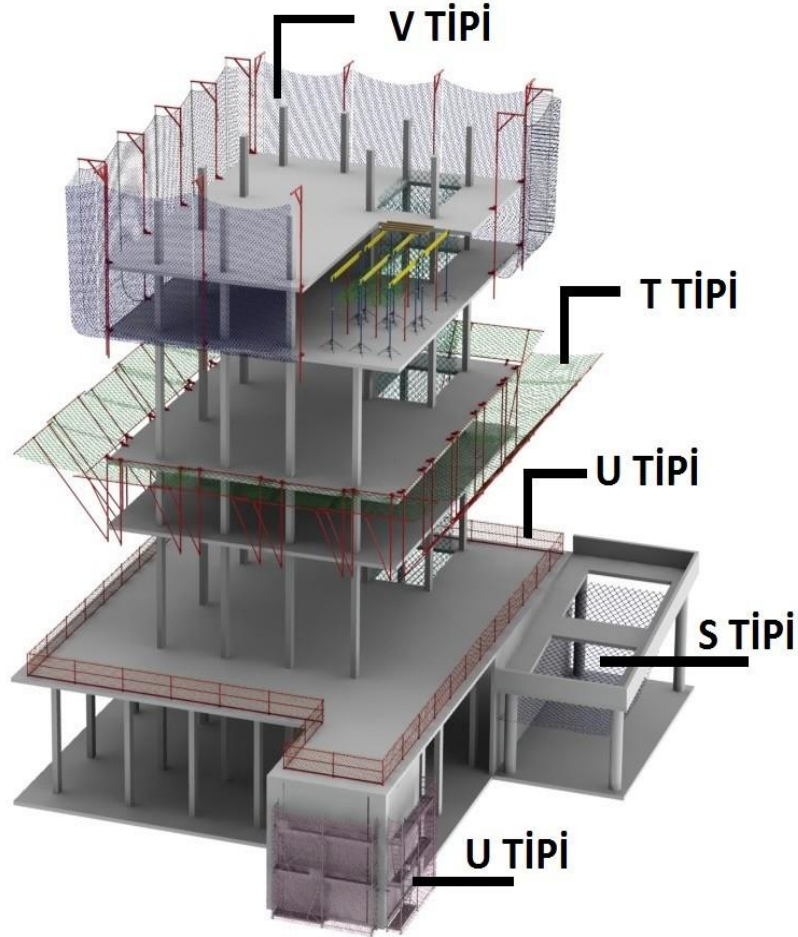

Sistem S güvenlik ağı, **35 metrekareden daha az alana** sahip veya kısa kenarı **beş metreden az olan alanlarda** kullanılmaz.

Sistem S güvenlik ağı, **ankraj noktaları arasındaki mesafenin 2,5 metreden az olması sağlanır.**

Çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 20° ve daha az olduğu durumlarda;

- a) Çalışılan zemin ile güvenlik ağı arasındaki dikey mesafeyi ifade eden azami düşme yüksekliği (H_i ve H_e) hiçbir durumda **altı metreyi** geçemez.
- b) Sistem S güvenlik ağlarında, ağın dış kenarından **itibaren iki metrelik mesafe** içinde çalışılan zemin ile ağ arasındaki düşme yüksekliği (H_r) **üç metreden fazla olamaz.**

c) **Sistem T güvenlik ağlarında** yakalama genişliğinin, çalışılan zeminin kenarından düşen kişinin ileri doğru hareketini de kapsayacak şekilde düşme yüksekliğine bağlı olarak en az aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerde olması sağlanır.

Düşme yüksekliği (H_e)	$\leq 1,0$ m	$\leq 3,0$ m	$\leq 6,0$ m
Yakalama genişliği (b)	$\geq 2,0$ m	$\geq 2,5$ m	$\geq 3,0$ m

Çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 20°'den fazla olduğu durumlarda;

- a) **Yakalama genişliğinin** (b) asgari **üç metre olması** sağlanır.
- b) Çalışanın düşme sonucu çalışılan zeminden ayrıldığı en dıştaki nokta (A) ile güvenlik ağı kenarının en alt noktası (B) arasındaki dik mesafe (t) **üç metreyi geçemez.**

Birden fazla ağın kurulması gerektiği durumlarda ağlar birleştirme halatı kullanılarak veya üst üste bindirilerek bir araya getirilir. **Birleştirme halatı kullanıldığında, ağların kenarları arasında hiçbir durumda 10 santimetreden fazla boşluk olamaz.**

Ağların **üst üste bindirilerek birleştirilmesi** ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Bindirme uzunluğunun **sistem S** güvenlik ağlarında asgari **iki metre** ve **sistem T** güvenlik ağlarında asgari **0,75 metre** olması sağlanır.

b) Sistem V güvenlik ağlarında üst üste bindirme yapılarak **ağ birleştirmesi yapılamaz.**

