


# BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

## İŞ EKİPMANLARI

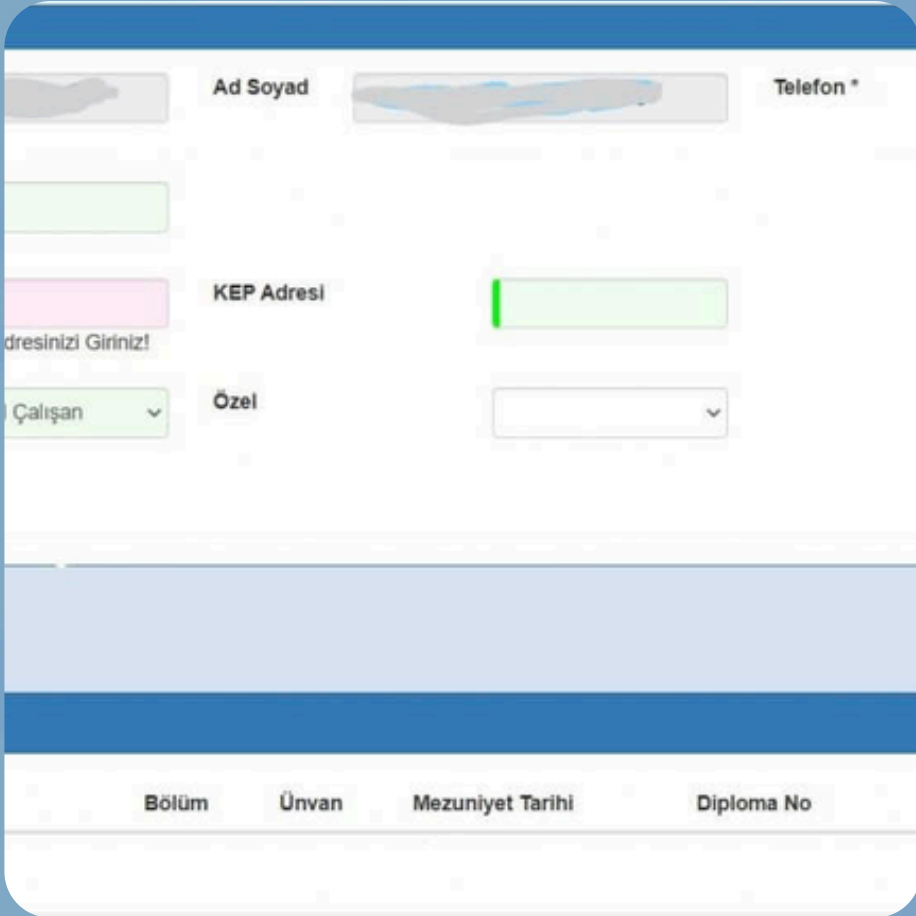

The screenshot shows a web-based registration form for EKİPNET. The form includes the following fields: Ad Soyad (Name and Surname), Telefon\* (Phone), KEP Adresi (KEP Address), and Özel (Special). There is also a dropdown menu for Çalışan (Employee) and a table at the bottom with columns for Bölüm (Section), Ünvan (Title), Mezuniyet Tarihi (Graduation Date), and Diploma No (Diploma No).

### Tanımlar

### EKİPNET:

Periyodik kontroller ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan, İSG-KATİP'te yer alan modülü, ifade eder.



# BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

## İŞ EKİPMANLARI



### Tanımlar

**KODLAMA**  
İSG KATİP:  
1 GÜN

İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden **en geç 1 gün önce** İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak imzalanır.

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

## İŞ EKİPMANLARI



### Tanımlar



**KODLAMA**  
İSG KATİP:  
1 AY ASKI

İSG-KATİP üzerinden sözleşme olmaksızın periyodik kontrol raporu düzenlenemez. Sözleşme olmaksızın düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersizdir. Bu hükme aykırı davranan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin **yetkisi 1 ay süreyle askıya** alınır.

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

## İŞ EKİPMANLARI



### Tanımlar



**KODLAMA**  
**YETKİ YOKSA:**  
**10 YIL ASKI**

Yetkili olmayan kişilerce yapılmış periyodik kontroller geçersizdir. Bu kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişilerin yetki başvuruları

**10 yıl süreyle** askıya alınır.

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

## İŞ EKİPMANLARI



### Tanımlar

**KODLAMA**  
OSGB İLE PERİYODİK  
KONTL:  
1 YIL ASKI

İş ekipmanının bakımını yapan kişiler, bakımını yaptığı ekipmanın periyodik kontrolünü gerçekleştiremez. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile bu birimlerde çalışan kişiler periyodik kontrol hizmeti veremez.

Aykırı hareket eden kişilerin **yetkisi bir yıl süreyle askıya** alınır.

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

## İŞ EKİPMANLARI



### EKİPMANLAR



**Akreditasyon zorunluluğu başlayan iş ekipmanları**

- Kule krenler.
- LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).
- Yürüyen merdivenler.
- Asılı erişim donanımları.
- Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformu.
- Buhar kazanları.
- Kablolu taşıma tesisatları.
- Sütunlu çalışma platformları.

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

## İŞ EKİPMANLARI



**Akreditasyon zorunluluğu başlayan iş ekipmanları**



a) Kule krenler.

b) LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).

c) Yürüyen merdivenler.

ç) Asılı erişim donanımları.



d) Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformu.

e) Buhar kazanları.

f) Kablolu taşıma tesisatları.

g) Sütunlu çalışma platformları.



# BU BİLGİLER ÇIKAR !

## İSG HAP NOTLAR

### İŞ EKİPMANLARI



**Bütün İş Ekipmanların Periyodik Kontrol Süresi 1 Yıldır.  
- SPESİFİK PERİYODİK MUAYENELER**

Ekipman	Periyodik Kontrol Süresi
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG vb.) (yeraltı/yerüstü)	Ekipmana özel verilen sürede (yalnızca muayene) – 10 yıl sonunda yeniden değerlendirme
Kriyojenik tanklar	Kendi standartlarına göre
Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı tehlikeli sıvı depolama tankları	Standartlarda süre belirtilmemişse 10 yıl
Yapı iskeleleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 6 ay

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

## İSG HAP NOTLAR İŞ EKİPMANLARI

### BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR



a) Azami **yılda** bir kere olmak üzere; işletme basıncı belirlenen iş ekipmanları için işletme basıncı değeriyle, işletme basıncı belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise azami basınç değeriyle her periyodik kontrolde **hidrostatik test** gerçekleştirilir.

b) Azami **üç** yılda bir kere veya her önemli bakım ve onarım faaliyetinden **sonra**; iş ekipmanının üretim standardında belirtilen hidrostatik test basıncı değeriyle, üretim standardında bu değer yoksa azami basınç değerinin **1,5** katı değeriyle **hidrostatik test** gerçekleştirilir.



### Basınçlı Kaplar:

-Azami yılda bir:  
işletme basıncında test

-Azami 3 yılda bir:  
1,5 katı hidrostatik test



# BU BİLGİLER ÇIKAR !

## İSG HAP NOTLAR İŞ EKİPMANLARI

### KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLAR



Yapısal bütünlüğün doğrulanması için yük testi değerine ilişkin Bakanlık tarafından yayımlanmış iş ekipmanına özgü periyodik kontrol dokümanı olmadığı durumlarda periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişi ilgili standartları ve iş ekipmanının çalışma prensibini (karşı ağırlıklı denge prensibi ve/veya kaldırma kapasitesinin yük kolundaki konuma göre değişmesi ve benzeri) değerlendirerek kaldırma kapasitesine göre test yükünü belirler.

Genel bir kural olarak statik test katsayısı **elle işletilen** kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için **1,5**, diğer kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için **1,25**, dinamik test kat sayısı ise **1,1**'dir.



### Kaldırma Ekipmanları:

**Statik Test:**

**Elle işletilen: 1,5**

**Elle işletilmeyen: 1,25**

**Dinamik: 1,1**



# BU BİLGİLER ÇIKAR !

## İSG HAP NOTLAR

### PERİYODİK KONTROLLERİ KİM YAPAR?



#### İŞ MAKİNELERİ

- 1- Makine Mühendisleri
- 2- Mekatronik Mühendisleri
- 3- Makine Ve Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler
- 4- Makine Tekniker Veya Yüksek Teknikerleri



#### ENDÜSTRİYEL RAFLAR VE KAPILAR

- 1- Makine Mühendisleri
- 2- Mekatronik Mühendisleri
- 3- İnşaat Mühendisleri
- 4- İnşaat, Makine Ve Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler
- 5- İnşaat Veya Makine Tekniker Veya Yüksek Teknikerleri

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

## İSG HAP NOTLAR

### PERİYODİK KONTROLLERİ KİM YAPAR?



#### KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI

- 1- Makine Mühendisleri
- 2- Mekatronik Mühendisleri
- 3- Makine Veya Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler
- 4- Makine Tekniker Veya Yüksek Teknikerleri



#### TEZGAHLAR

- 1- Makine Mühendisleri
- 2- Mekatronik Mühendisleri
- 3- Makine Veya Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler
- 4- Makine Tekniker Veya Yüksek Teknikerleri

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

## İSG HAP NOTLAR

### PERİYODİK KONTROLLERİ KİM YAPAR?



#### BASINLI KAP VE TESİSATLAR

- 1- Makine Mühendisleri
- 2- Metalürji Ve Malzeme Mühendisleri
- 3- Mekatronik Mühendisleri
- 4- Makine Veya Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler
- 5- Makine Tekniker Veya Yüksek Teknikerleri



#### TESİSATLAR\*\*\*

- 1- Makine Mühendisleri
- 2- Makine Ve Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler
- 3- Makine Tekniker Veya Yüksek Teknikerleri

# BU BİLGİLER ÇIKAR !

## İSG HAP NOTLAR

### PERİYODİK KONTROLLERİ KİM YAPAR?

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, akümülatör, transformatör, jeneratör, katodik koruma tesisatı ile benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri yetkili olan; elektrik mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

**1 kV ve daha düşük gerilime** sahip tesisatlar ile yangın algılama ve uyarı sistemleri için yukarıda sayılan unvanların yanı sıra yetkili olan elektronik mühendisleri de periyodik kontrol gerçekleştirebilir.

