

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

AÇIL DURUMLAR

Acil durum:

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları, ifade eder.



BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR


AÇIL DURUMLAR

İşveren; işyerlerinde aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturur:


a) Söndürme ekibi.




b) Kurtarma ekibi.

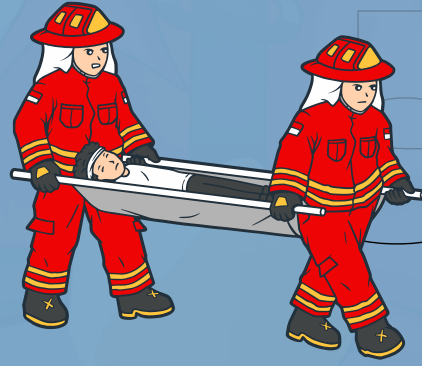

c) Koruma ekibi.

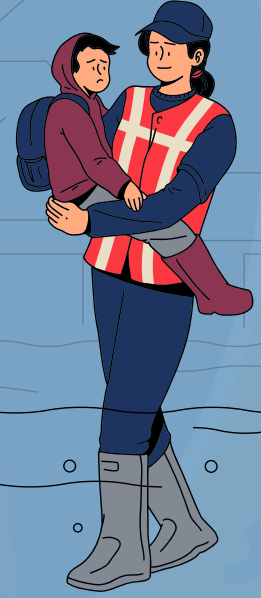

ç) İlk yardım ekibi.

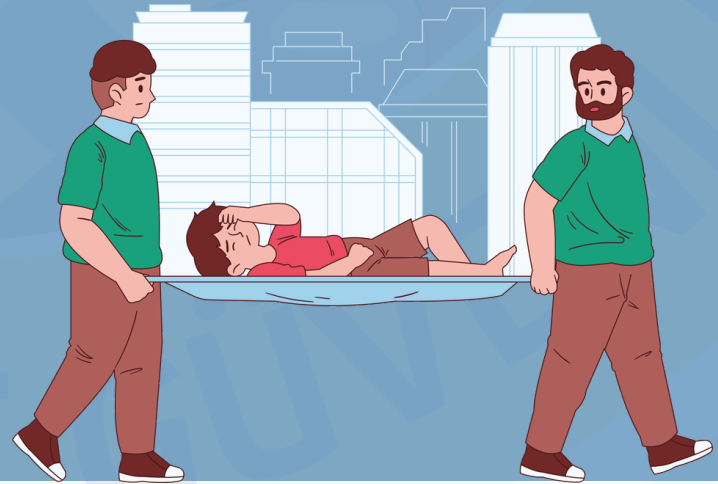

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR


AÇIL DURUMLAR

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar

uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az birer çalışmanı destek elemanı olarak görevlendirir.

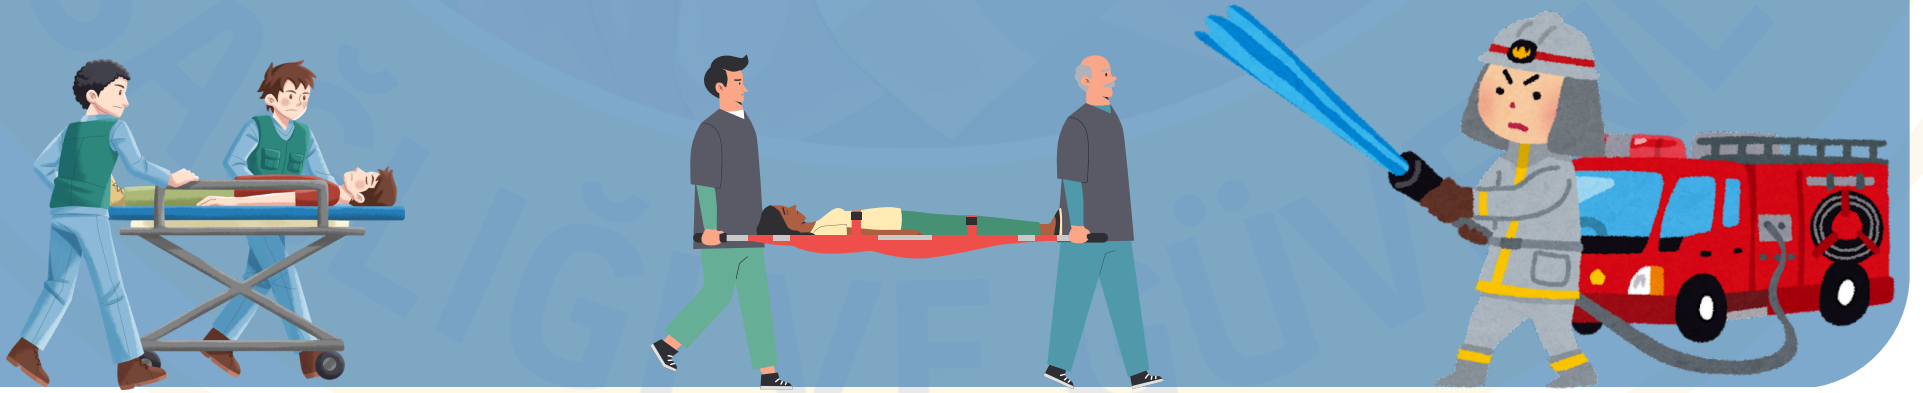


BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

ACIL DURUMLAR

Acil Durum Planı	
Aşama No	Aşama / İçerik
1	Acil durumların belirlenmesi
2	Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması
3	Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi
4	Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması
5	Dokümantasyon
6	Tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi

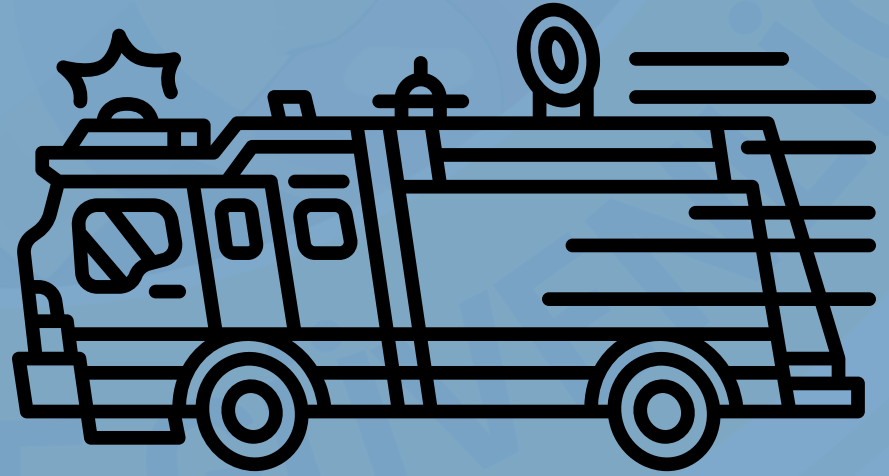

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

AÇIL DURUMLAR

10'dan az çalışanı olan işyerlerinde; acil durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak ve birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az **bir çalışanın destek elemanı** olarak görevlendirilmesi yeterlidir.

10'DAN AZ ÇALIŞAN

1 KİŞİ



BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

ACIL DURUMLAR



Acil Durum Planı Yenileme Sıklıkları



a) Çok tehlikeli sınıfta

2 yılda bir



b) Tehlikeli sınıfta

4 yılda bir



c) Az tehlikeli sınıfta

6 yılda bir

Acil durum planları yenilenir.